


# MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

---

ESSERTEC Austrittsstufe

ESSERTEC exit step

esserstep

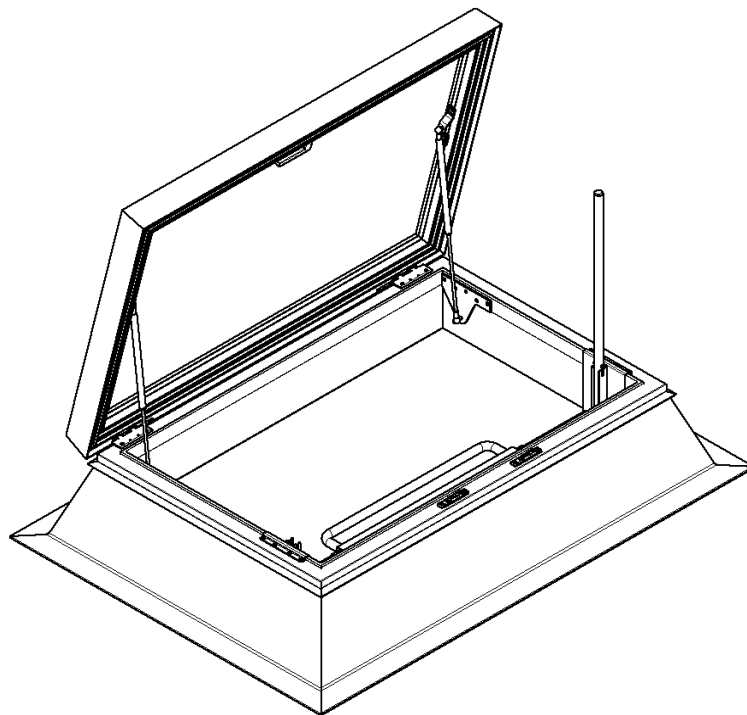



### Vorbemerkung

Die Beachtung der nachstehenden Montageanweisung gewährleistet eine optimale Funktion und eine lange Lebensdauer. Bitte Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Für Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung kann keine Haftung übernommen werden.

### Sicherheitshinweise

Die Montageanleitung beschreibt nur Technik und Ablauf der Montage. Vor Beginn der Arbeiten muss durch eine Gefährdungsanalyse systematisch geprüft werden, wie die staatlichen Regeln zum Arbeitsschutz und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften eingehalten werden können.

### ACHTUNG:

**Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen des Arbeitsschutzes und der Berufsgenossenschaften sind bei der Montage und den späteren Wartungsarbeiten unbedingt zu beachten!**

### Vorbereitung der Montage

Vor der Montage muss geprüft werden, ob die Unterkonstruktion ausreichend stabil ist.

### Achtung:

Bei Lichtkuppeln über Nenngröße 120 x 120 cm werden zur Montage 2 Personen benötigt.

### Wartung und Pflege

Lichtkuppeln müssen einmal jährlich überprüft werden. Dabei auf folgendes achten:

- sichtbare Beschädigungen an der Kuppel, am Rahmen oder des Dachbahnanschlusses,
- Scharniere prüfen und gegebenenfalls mit einem Gleitmittel, z.B. Silikonspray, behandeln,
- Öffner – System auf Funktion prüfen.

Die Lichtkuppel sollte mindestens einmal jährlich (je nach Standort nach Bedarf auch mehrfach jährlich) gründlich von innen und außen gereinigt werden. Normalerweise reichen klares Wasser und ein feuchtes Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung ein sanftes Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen Burnus Kunststoffreiniger (ESSERTEC – Art. – Nr. 8000972).



### Preliminary note

Obeying the following installation instructions guarantees ideal operation and a long working life. Please check that the deliverables are complete and undamaged. We do not assume any liability for damage caused by incorrect handling.

### Safety information

The installation instructions describe only the installation technique and sequence. Before starting work, you must always check by means of a risk analysis how national rules for safety at work and union accident prevention regulations can be observed.

### N.B.:

**It is mandatory to obey the relevant safety regulations for the workplace and those imposed by the unions during installation and later maintenance tasks!**

A ventilated skylight is a power operated covering as defined in Machines Directive 2006/42 /EC. Consequently, you must check when planning whether human beings can be out at risk by the ventilation unit. If this is the case, appropriate actions must be taken to protect humans.

### Preparation for installation

### N.B.:

2 people are needed to install a skylight.

### Care and maintenance


Skylights must be checked once a year. At the same time, look out for:

- Check for visible damage to the skylight, frame, seals or to the roof track connection,
- Check the hinges and treat them with a lubricant, e.g. silicon spray, if necessary,
- Check that the opening system is working


You should clean the skylight thoroughly from both the inside and outside at least once a year (depending on the location, you may also need to clean it several times a year). Clean water and a damp cloth normally suffice. Use a gentle detergent if the skylight is extremely dirty. We recommend Burnus plastic cleaner (ESSERTEC part no. 8000972) for plastic areas of the frame.

Pos.	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Austrittsstufe esserstep exkl. Montagezubehör	816820100
2	12x Bohrschraube 4,8 x 23 T25	8002141
3	8x Bohrschraube 4,8 x 33 T25	8005512


Montage  
Installation

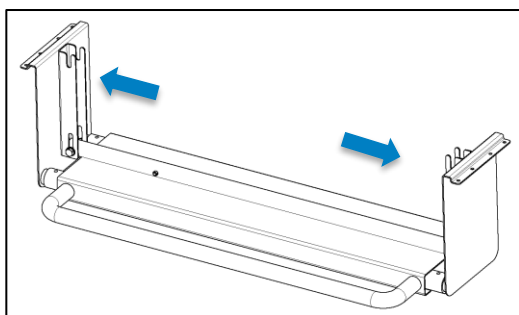


1. Seitenteile auf die Größe des Aufsetzkranzes ausziehen.  
Extend side parts to the size of the upstand

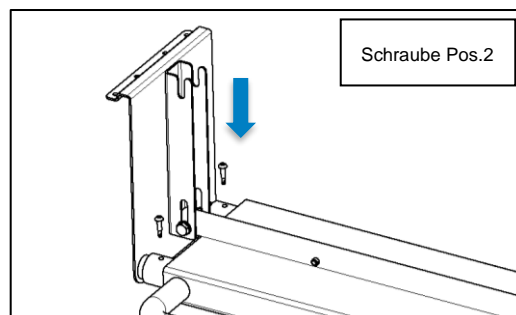


2. Fixierung der Seitenteile durch Bohrschrauben  
Position the exit step on the opener side

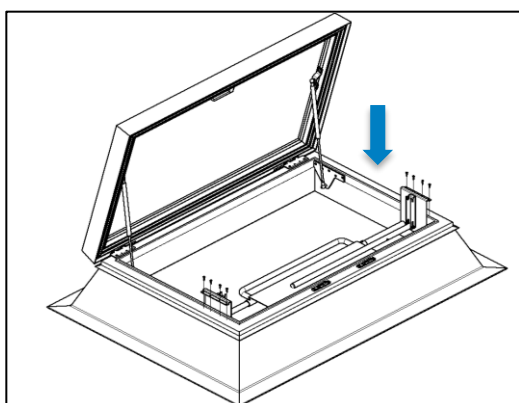

3. Austrittsstufe auf der Öffnerseite positionieren  
Position the exit step on the opener side

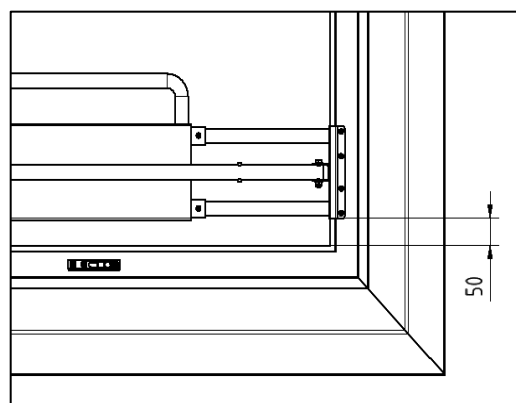


4. Abstand von Austrittsstufe zu Aufsetzkranz  
Distance between exit step and upstand

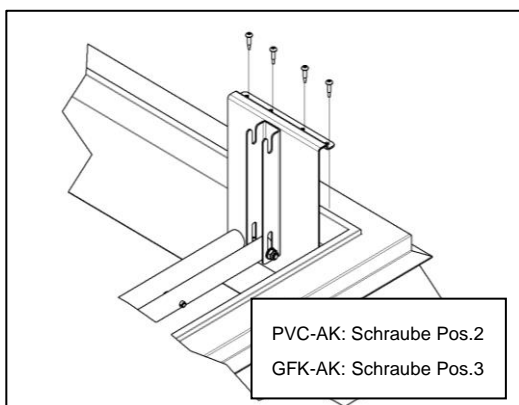


5. Austrittsstufe mit Bohrschrauben verschrauben  
Fasten the exit step with drilling screws


## Bedienung Operation

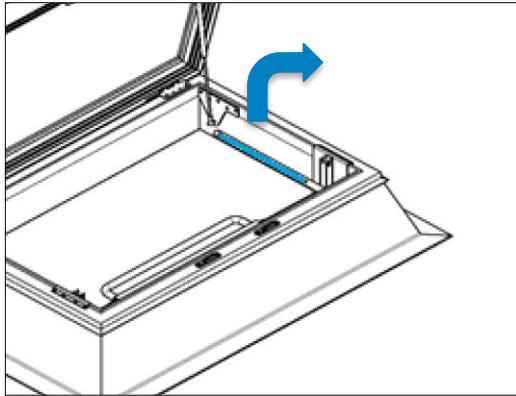

1. Handgriff nach oben schwenken  
Swing handle upwards

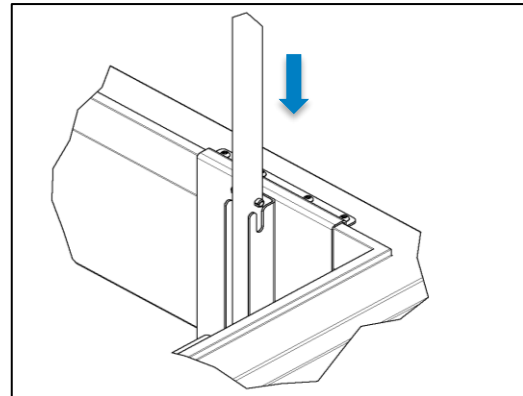

2. In senkrechter Position Handgriff im Langloch nach unten gleiten lassen.  
In vertical position, let handle slide down in oblong hole

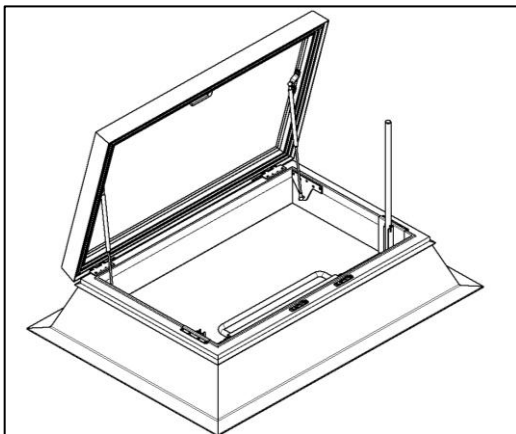

3. Handgriff vor dem Schließen des Dachausstiegs wieder einklappen.  
Fold the handle back in before closing the roof access.

## Hinweise Notes

- Die Austrittsstufe esserstep ist nicht kompatibel mit Schubspindelantrieben.
- Die Austrittsstufe muss mittig zwischen den Seitenteilen fixiert werden.
- Die Austrittsstufe ist für Aufsetzkränze mit einer oberen lichten Weite von 800 – 1300 mm einsetzbar.
- The esserstep exit step is not compatible with linear actuators.
- The exit step must be fixed centrally between the side parts.
- The exit step can be used for upstands with an upper clear width of 800 - 1300 mm.

